

Felmérési jegyzőkönyv
Magyar Labdarúgó Szövetség megbízásából
Telephely Felújítási Program
Sportvilágítási rendszer létesítése, vagy felújítása

Pályázó: Felsőpalkonyi Községi Sport Egyesület

Cím: 2363 Felsőpalkony, Ósai Dűlő 1.

Meglévő tervdokumentáció rendelkezésre áll? igen nem

Létesítési, vagy felújítási költségvetés rendelkezésre áll? igen nem

A kivitelezéshez szükséges felvonulási terület és útvonal megfelelő? igen nem

A sportvilágítási oszlopok megközelíthetők lesznek? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont bővítése, vagy átalakítása szükséges? igen nem

Meglévő elektromos csatlakozási pont biztosítása: 3x50A

A létesítéshez, vagy felújításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont biztosítása:

Megvalósításhoz szükséges elektromos csatlakozási pont becsült bővítési igénye:

A pályázó létesítési, vagy fejlesztési igénye:

Meglévő előtérben pályázó világítási
rendszerének bővítése, oszlopok elhelye-
zésével, világítási egységek számának
növelésével. Meglévő földköbelet
horizontálhozogóinak vizsgálata szükséges.

Mellékletek: Oszloprendezés és kábel nyomvonalának vázlata

Kelt: 2018. 01. 18.

Jelen voltak: Nagy Zoltán, polgármester
Lépcső Béké



Költségvetés

Nagyméretű labdarúgó pálya (62x100m)

Szükséges áram mennyisége: 3*25 A

adatok forintban.

Meglévő pályavilágítás felújítása - LED lámpatestekkel, edzés


Pályázó: Felsőpakonyi Községi Sport Egyesület, 2363 Felsőpakony, Ócsai Dűlő 1.

Megnevezés	mennyiség	mennyi-ségi egység	Anyag nettó egységár	Díj nettó egységár	Anyag nettó összesen	Díj nettó összesen	Nettó összesen
Föld munkák							
Földkiemelés, elszállítással, 20 km deponálással	8,00	m ³			0	0	0
Lámpaoszlop alapozás készítése, gyári alapvasalattal, gyártói alapozási terv szerint, betonozással, kompletten, 12m-es oszlophoz	4	tétel			0	0	0
Árok ásás 0,8x0,4m visszatöltéssel, tömörítéssel	100	m			0	0	0
Kábeltartó szerkezetek, erősáramú védőcsövek							
Lépésálló műanyag gégecső Fi 50mm, oszlophoz történő kábelbevezetéshez	25	m			0	0	0
Kábeljelző szalag	100	m			0	0	0
Kábel fedlap	100	m			0	0	0
Kábelbújtatás	8	tétel			0	0	0
Kábelek, szereléssel, kábelvég kiképzéssel, bekötéssel							
NYJ-J 5x10mm ²	100	m			0	0	0
MBCu 3x1,5mm ² (oszlopban)	300	m			0	0	0
Lámpatestek kompenzált kivitelben, fényforrással, kompletten, felszereléssel							
Tüzhorganyzott acél oszlop min. 12m magas, fényvetőtartóval 2 db fényvető fogadására kialakítva	4	db			0	0	0
Tüzhorganyzott acél toldóelem meglévő oszlopfejre szerelve 2 db fényvető fogadására kialakítva	10	db			0	0	0
LED fényvető, aszimmetrikus lámpatest szélesen sugárzó kivitel min. 60.000 lm lámpatest fényáram, min. IP65 védettség	20	db			0	0	0
Biztosító- és elosztószekrény elhelyezése, min. IP 54 védettség	10	db			0	0	0
Szerelési anyagok, egyéb tételek							
Földelőráúd, 3m 20mm FeZn leveréssel, talajminőségtől függően opcióban földfúrással	4	db			0	0	0
Földelő vezető kötésekkel, RD 8	25	m			0	0	0
Lámpatestek beüzemelése, lámpatest éjszakai beállítása fénytechnikai méréshez	1	tétel			0	0	0
Elosztó berendezések							
Főelosztó-, biztosító- és kapcsolószekrény átalakítása	1	tétel			0	0	0
Dokumentálás							
Tervezés, illetve tervek adaptálása digitális formában	1	tétel			0	0	0
Érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítés	1	tétel			0	0	0
Kábelek szigetelési ellenállásának mérése	1	tétel			0	0	0
Megvalósulási terv készítése digitális formátumban	1	tétel			0	0	0
Fénytechnikai ellenőrző mérés és jegyzőkönyv készítése	1	tétel			0	0	0
Mindösszesen:					0	0	0
Műszaki ellenőr díja: (5%)							0
Teljes bekerülési nettó költség:							0

Amennyiben Vállalkozó fenti táblázatban az előre megadott műszaki tartalom, vagy mennyiségen változtat, köteles azt külön jelezni és indokolni.

A megvilágítási érték minden esetben el kell, hogy érje a 75 lux átlagos értéket.

A műszaki ellenőr díja a nettó bekerülési érték 5 %-a. Ezt a mezőt nem kell kitölteni és nem szabad megváltoztatni, mert a táblázat automatikusan számolja.

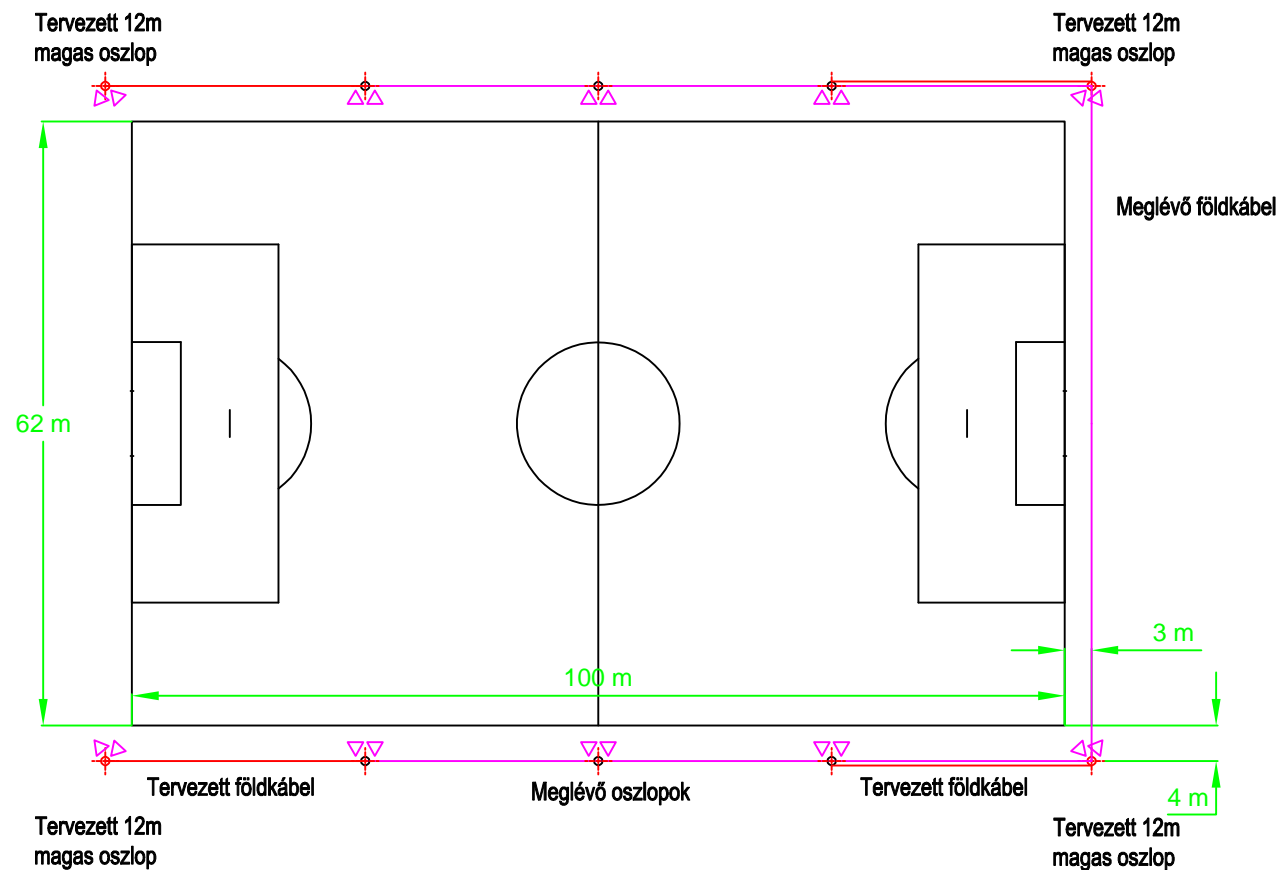

Project	MLSZ Telephely Felújítási Program	Pályázó	FELSŐ PAKONYI KÖZSÉGI SPORT EGYESÜLET	
Rajzcím	Meglévő labdarúgópálya sportvilágítás felújítása Kábel nyomvonal és oszlop elrendezés felmérési vázlat	Létesítmény címe	2363 Felső pakony, Ócsai D I 1.	
Szerkesztette	Liptai László	Kelt	2018.01.26.	Lapok száma: 1. sz.lé
A jelen dokumentumban megtestesülő eljárás, műszaki megoldások, ismeretek és gyakorlat az MLSZ szellemi tulajdona. A szolgáltatásnak alapját képező szerződés értelmében védett és kizárólag annak korlátai között használható fel. A szerző döntéssel eltérő felhasználása, másolása, közzététele, hozzáférhetősége vétele tilos.				

Fotódokumentáció



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet



3. számú melléklet

